

CSL Seqirus

In prima linea nella lotta all'influenza

Contatti utili



Mail servizio clienti
servizioclienti@seqirus.com



Numeri di telefono
0577-0964 interni: 21, 09, 19, 20



Pec
ufficioordini.seqirus@pec.it



Sito web
www.cslseqirus.it




Codice NSO per gli ordini: 0211:IT01391810528



Codice per la fatturazione elettronica: ZE7RBOG



Partita IVA: 01391810528

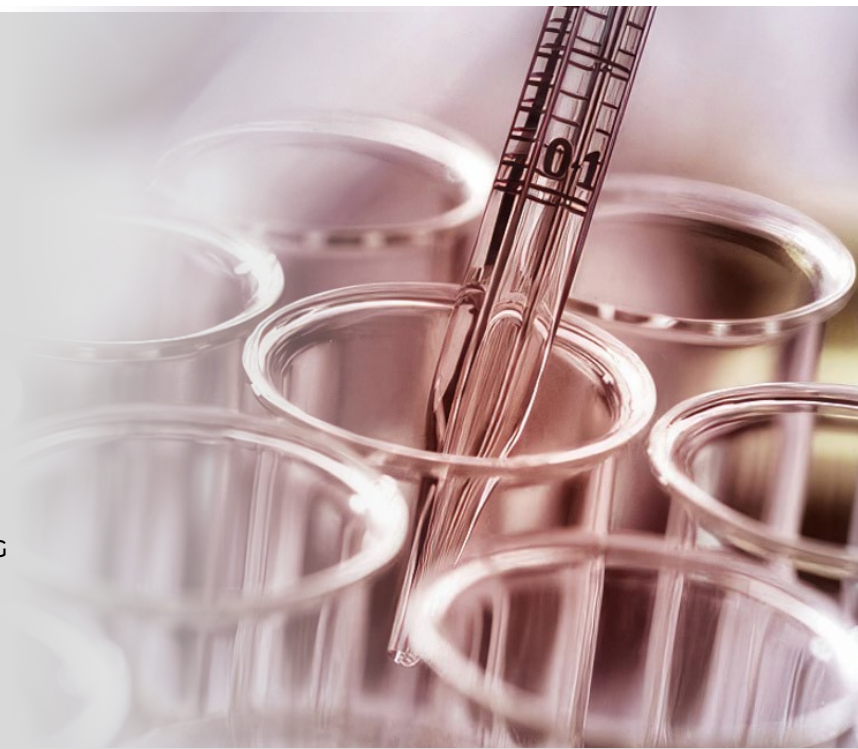

Modalità, tempistiche, servizi di spedizione e consegna



48 h per i capoluoghi
di provincia.



72 h per le isole
o le località di difficile raggiungimento.



Monitoraggio attivo e continuo
della temperatura di consegna,
disponibilità in tempo reale dei tracciati
della temperatura per tutte
le fasi di consegna.

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A
Località San Martino
53035 Monteriggioni (SI), Italia

www.cslseqirus.it

Stagione 2026/2027

Dati di pallettizzazione dei prodotti flu

FLUAD® Monodose

Materiale	Descrizione materiale			AIC
10056192	FLUAD NH2627 PFS 25G25 1X1 IT			051753010
10056193	FLUAD NH2627 PFS 25G25 1X1 IT PVT			051753010
	Lunghezza in mm	Larghezza in mm	Altezza in mm	Dosi x astuccio/imballo/pallet
Dimensioni astuccio	134	38	30	1
Dimensioni imballo	402	353	296	220
Dimensioni pallet	1.200	800	1.027	3.960

Numero di imballi contenibili in un pallet completo: 18

FLUAD® Decadose

Materiale	Descrizione materiale			AIC
10056201	FLUAD NH2627 PFS 25G25 10X1 IT			051753034
	Lunghezza in mm	Larghezza in mm	Altezza in mm	Dosi x astuccio/imballo/pallet
Dimensioni astuccio	108	50	127	10
Dimensioni imballo	444	312	270	480
Dimensioni pallet	1.200	800	1.240	11.520

Numero di imballi contenibili in un pallet completo: 24

FLUCEVAX® Monodose

Materiale	Descrizione materiale			AIC
10043980	FLUCELVAX TIV NH2627 PFS 25G25 1X1 IT			051752020
10043979	FLUCELVAX TIV NH2627 PFS 25G25 1X1 IT PVT			051752020
	Lunghezza in mm	Larghezza in mm	Altezza in mm	Dosi x astuccio/imballo/pallet
Dimensioni astuccio	130	40	30	1
Dimensioni imballo	400	279	312	144
Dimensioni pallet	1.200	800	1.244	4.608

Numero di imballi contenibili in un pallet completo: 32

FLUCEVAX® Decadose

Materiale	Descrizione materiale			AIC
10043971	FLUCELVAX TIV NH2627 PFS 25G25 10X1 IT			051752032
	Lunghezza in mm	Larghezza in mm	Altezza in mm	Dosi x astuccio/imballo/pallet
Dimensioni astuccio	138	44	124	10
Dimensioni imballo	346	261	435	420
Dimensioni pallet	1.200	800	1.173	10.080

Numero di imballi contenibili in un pallet completo: 24

Condizioni di stoccaggio e di impiego

FLUAD®: precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (2° C-8° C).

Non congelare.

Smaltire il vaccino se è stato congelato.

Tenere la siringa preriempita nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Non contiene lattice/latex/gomma naturale: non sono utilizzati nel processo produttivo

Frequenza e durata dell'escursione	Temperatura minima/massima				
	≤0,0 °C	0,1 °C-1,4 °C	1,5 °C-8,4 °C	8,5 °C-25,4 °C	>25,4 °C
1ª escursione, ≤48 ore	Scartare	Qualità del vaccino non compromessa	Continuare a usare	Qualità del vaccino non compromessa	Scartare
1ª escursione, >48 ore, ≤156 ore	Scartare	Valutazione SCQA*	Continuare a usare	Valutazione SCQA*	Scartare
1ª escursione, >156 ore	Scartare	Scartare	Continuare a usare	Scartare	Scartare
Tutte le escursioni successive	Scartare	Scartare	Continuare a usare	Scartare	Scartare

* Supply Chain Quality Assurance

FLUCEVAX®: precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (2° C-8° C).

Non congelare.

Smaltire il vaccino se è stato congelato.

Tenere la siringa preriempita nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Non contiene lattice/latex/gomma naturale: non sono utilizzati nel processo produttivo

Frequenza e durata dell'escursione	Temperatura minima/massima				
	≤0,0 °C	0,1 °C-1,4 °C	1,5 °C-8,4 °C	8,5 °C-25,4 °C	>25,4 °C
1ª escursione, ≤24 ore	Scartare	Qualità del vaccino non compromessa	Continuare a usare	Qualità del vaccino non compromessa	Scartare
1ª escursione, >24 ore, ≤36 ore	Scartare	Valutazione SCQA*	Continuare a usare	Qualità del vaccino non compromessa	Scartare
1ª escursione, >36 ore, ≤156 ore	Scartare	Scartare	Continuare a usare	>48 ore Valutazione SCQA*	Scartare
1ª escursione, >156 ore	Scartare	Scartare	Continuare a usare	Scartare	Scartare
Tutte le escursioni successive	Scartare	Scartare	Continuare a usare	Scartare	Scartare

* Supply Chain Quality Assurance

Driven by Our Promise

CSL Seqirus